


Blødgjort vand fra Værket ved Thorsbro – betydning for Ishøj Kommune

Ishøj Kommune modtager vand fra HOFOR fra Værket ved Thorsbro via ”Thorsbro-ledningen” samt fra Værket ved Regnemark via ”Regnemark-ledningen”. Nedenstående kort og tabel viser modtagested samt vandmængde modtaget i 2015.

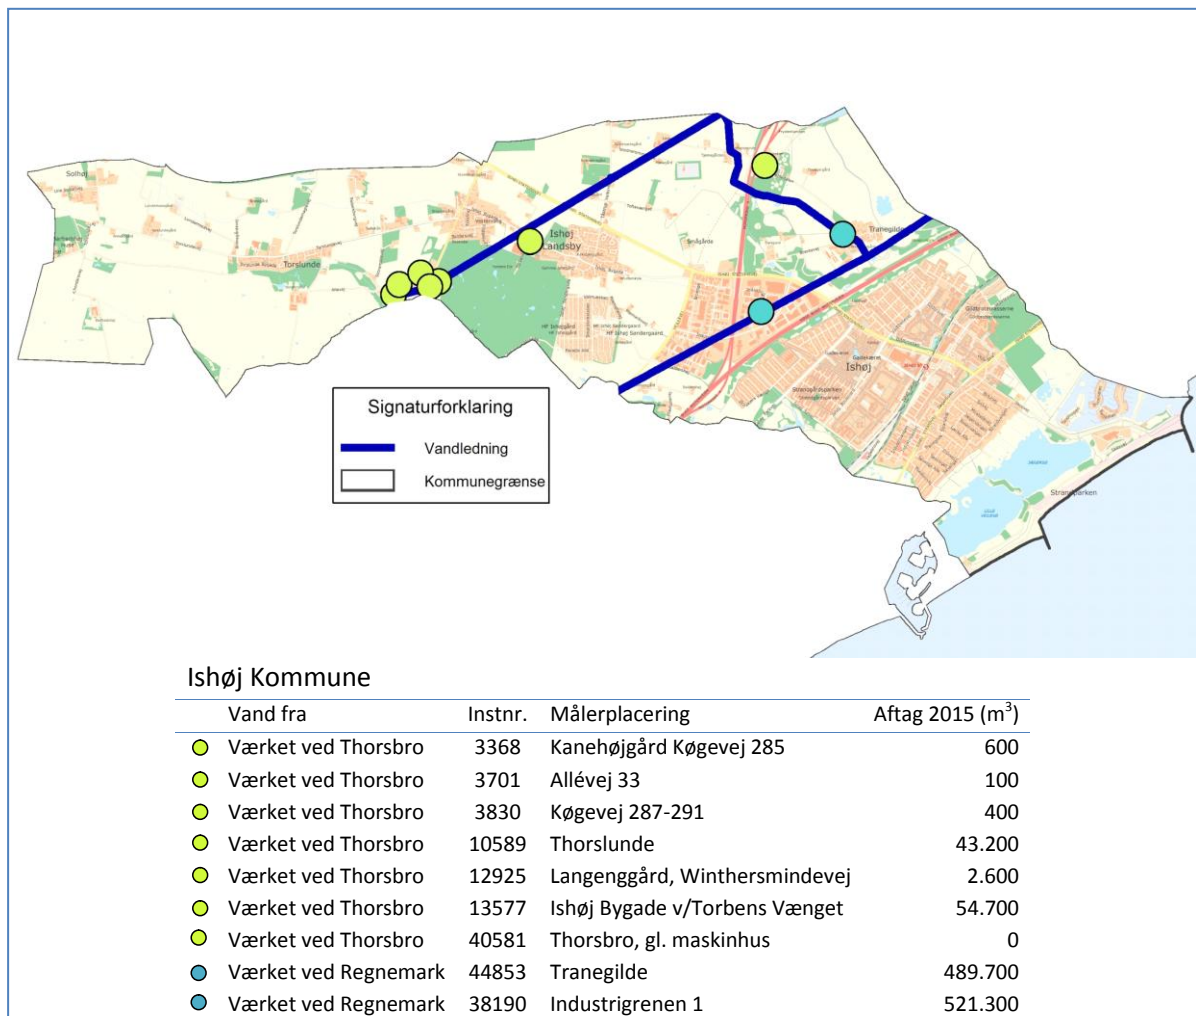

Figur 1: Kort og tabel med aftag til Ishøj Kommune fra HOFOR.

Hvis Værket ved Thorsbro idriftsættes med blødgjort vand forventeligt i 2021 vil Ishøj Kommune modtage blødgjort vand via ”Thorsbro-ledningen” med en hårdhedsgrad på 10°dH.

I tilfælde af at Værket ved Thorsbro er ude af drift efter 2021 vil Ishøj Kommune modtage vand fra Værket ved Regnemark via ”Regnemark-ledningen” med en hårdhed på 21°dH.

HOFOR arbejder med at få tilladelse til at indføre blødgøring af vandet på alle vores vandværker i perioden frem til forventeligt 2024. Efter idriftsættelse af blødtvandsanlæg på Værket ved Regnemark, vil hårdhedsgraden af vandet herfra være 10°dH.

Hvis Ishøj Kommune modtager blødgjort vand med en hårdhedsgrad på 10°dH vil denne vandkvalitet fortsat kunne opblandes med den normale vandkvalitet i Ishøj Kommune uden at dette vil resultere i aggressivt vand og dermed i tæring af ledningsnettet.